



**ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ "БЛИК-С-12(М)" И
"БЛИК-С-24(М)"**
ПАСПОРТ
ЦФС.К.425548.009ПС

оп 002

1. Введение

Настоящий паспорт распространяется на оповещатели пожарные световые "БЛИК-С-12(М)", "БЛИК-С-24(М)" (в дальнейшем БЛИК), предназначенные для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, указания мест выхода при эвакуации.

2. Комплектность

Наименование	Количество
БЛИК	1
Комплект монтажных частей:	
дюбель	2
саморез	2
заглушка	2
Упаковка	1
Паспорт*	1

* Оформляется на 1 или 20 оповещателей БЛИК.


3. Основные технические данные

Параметр	БЛИК-С-12(М)	БЛИК-С-24(М)
Напряжение питания постоянного тока, В: номинальное допустимое	12 от 9 до 15	24 от 18 до 28
Потребляемый ток, мА	20	
Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура относительная влажность	от -40 до +55 °С до 93% при температуре +40°С	
Габаритные размеры, мм	285x97x17	
Масса, кг, не более	0,2	

4. Подготовка к работе

Расстояние между центрами отверстий под саморезы равно 264 мм.

Соблюдая полярность, подключить БЛИК к источнику питания в соответствии с рисунком.

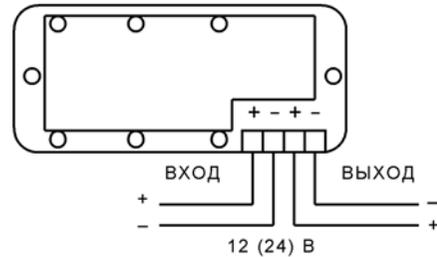

После крепления таблички к стене отверстия на лицевой стороне закрыть заглушками.

5. Свидетельство о приёмке

Оповещатели БЛИК изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ЦФС.К.425548.006ТУ в течение 2х лет эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения составляет 3 года с даты приемки. При несоблюдении рекомендаций настоящего паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

В случае выхода из строя БЛИК в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника",
194156, Санкт-Петербург, а/я 78,
Тел. / факс: (812) 703-13-91.
E-mail: info@irset.spb.ru
http://www.irset.spb.ru

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ БЛИК К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА!

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП002.В.02193. Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ05.Н01009.

Сертификаты действительны до 27.08.2010.

Номер(а) оповещателя(ей) БЛИК

Дата приемки

Штамп ОТК